



211612050345
有效期2027年9月23日

琢磨检测
Pondering detection
HNZM QT/C039-04

检测 报告

TEST REPORT

报告编号: F010044-2

委托单位: 新乡市巨源生物科技有限公司

检测性质: 委托检测

检测类别: 地下水

报告日期: 2026 年 01 月 22 日

河南琢磨检测研究院有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 **MA** 章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，报告涂改、缺页无效；无审核、签发者签字无效。
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 5、不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 6、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
- 7、本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
- 8、本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。
- 9、本报告未经同意不得用于广告宣传，复制本报告中的部分内容无效。

河南琢磨检测研究院有限公司

地 址：河南省新乡市红旗区科隆大道与新东方大道交叉口新乡中德产业园
43 号楼 2 层

邮 编：453000

电 话：0373-5826777

邮 箱：zmkjzmjc@163.com

网 址：www.zmkjzmjc.com

欢迎关注公众号



河南琢磨检测研究院有限公司
检测报告

NO.F010044-2

第 1 页 共 7 页

一、基本信息

项目名称	新乡市巨源生物科技有限公司地下水检测项目		
受检单位	新乡市巨源生物科技有限公司		
采样地址	新乡县翟坡镇杨任旺村		
采样及现场检测日期	2026.01.12	样品来源	现场采样
实验室分析日期	2026.01.12-2026.01.20		

二、检测内容

表 2.1 检测类别、项目、频次一览表

检测类别	检测项目	检测频次
地下水	pH 值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性	检测 1 天，1 次/天

三、检测方法及仪器

表 3.1 地下水检测分析方法、使用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器型号、名称及编号	检出限或最低检出浓度
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	AS218 便携式 pH 检测计 HN3M309	/
2	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（4.1 色度 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	比色管	5 度
3	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（6.1 嗅和味 嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023	锥形瓶	/
4	浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	WGZ-1A 浊度计 HN3M064	0.3NTU

河南琢磨检测研究院有限公司

检测报告

NO.F010044-2

第 2 页 共 7 页

序号	检测项目	分析方法	仪器型号、名称及编号	检出限或最低检出浓度
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法） GB/T 5750.4-2023	/	/
6	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2023	50ml 无色酸式滴定管 HNZM 144-3	1.0mg/L
7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2023	FA2204 万分之一天平 HNZM195	4mg/L
8	硫酸盐	水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪 HNZM070	0.018mg/L
9	氯化物	水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪 HNZM070	0.007mg/L
10	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（5.1 铁 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023	SP-3530AA 原子吸收分光光度计 HNZM072	0.075mg/L
11	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（6.1 锰 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023	SP-3530AA 原子吸收分光光度计 HNZM072	0.025mg/L
12	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（7.2 铜 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023	SP-3530AA 原子吸收分光光度计 HNZM072	0.05mg/L
13	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（8.1 锌 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023	SP-3530AA 原子吸收分光光度计 HNZM072	0.01mg/L
14	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（4.1 铝 铬天青 S 分光光度法） GB/T 5750.6-2023	SP-756P 紫外可见分光光度计 HNZM067	0.008mg/L

河南琢磨检测研究院有限公司

检测报告

NO.F010044-2

第 3 页 共 7 页

序号	检测项目	分析方法	仪器型号、名称及编号	检出限或最低检出浓度
15	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	723 可见分光光度计 HNKM273	0.0003mg/L
16	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（13.1 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法）GB/T 5750.4-2023	723 可见分光光度计 HNKM273	0.050mg/L
17	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	10ml 微量滴定管 HNKM196	0.5mg/L
18	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	723 可见分光光度计 HNKM273	0.025mg/L
19	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	723 可见分光光度计 HNKM273	0.003mg/L
20	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（25.1 火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023	SP-3530AA 原子吸收分光光度计 HNKM072	0.01mg/L
21	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标（5.1 总大肠菌群多管发酵法）GB/T 5750.12-2023	HSP-250B 恒温恒湿箱 HNKM089	2MPN/100mL
22	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标（4.1 菌落总数平皿计数法）GB/T 5750.12-2023	HSP-250B 恒温恒湿箱 HNKM089	1CFU/mL
23	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（12.1 亚硝酸盐（以 N 计）重氮偶合分光光度法）GB/T 5750.5-2023	SP-756P 紫外可见分光光度计 HNKM067	0.001mg/L
24	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（8.2 硝酸盐（以 N 计）紫外分光光度法）GB/T 5750.5-2023	SP-756P 紫外可见分光光度计 HNKM067	0.2mg/L
25	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（7.1 氰化物异烟酸-吡啶啉酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023	723 可见分光光度计 HNKM273	0.001mg/L
26	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	P917 离子活度计 HNKM066	0.05mg/L
27	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（13.1 碘化物硫酸铈催化分光光度法）GB/T 5750.5-2023	723 可见分光光度计 HNKM273	0.0053mg/L

河南琢磨检测研究院有限公司

检测报告

NO.F010044-2

第 4 页 共 7 页

序号	检测项目	分析方法	仪器型号、名称及编号	检出限或最低检出浓度
28	汞	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2017	AFS-8520 原子荧光光度计 HNKM076	4×10^{-5} mg/L
29	砷	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2017	AFS-8520 原子荧光光度计 HNKM076	3×10^{-4} mg/L
30	硒	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2017	AFS-8520 原子荧光光度计 HNKM076	0.0004mg/L
31	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（12.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023	SP-3802AA 原子吸收分光光度计 HNKM071	0.0005mg/L
32	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（13.1 铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023	723 可见分光光度计 HNKM273	0.004mg/L
33	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标（14.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023	SP-3802AA 原子吸收分光光度计 HNKM071	0.0025mg/L
34	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	A60 气相色谱仪 HNKM078	0.02μg/L
35	四氯化碳	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	A60 气相色谱仪 HNKM078	0.03μg/L
36	苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ1067-2019	A60 气相色谱仪 HNKM078	2μg/L
37	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ1067-2019	A60 气相色谱仪 HNKM078	2μg/L
38	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	WIN-A8 低本底αβ测量仪 HNKM096	4.3×10^{-2} Bq/L
39	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017	WIN-A8 低本底αβ测量仪 HNKM096	1.5×10^{-2} Bq/L

河南琢磨检测研究院有限公司
检测报告

NO.F010044-2

第 5 页 共 7 页

四、检测分析结果

1、地下水检测结果

表 4.1 检测结果一览表

采样时间	序号	检测项目	检测结果	
			S2 溶剂库东侧	S3 固体库东侧
2026.01.12	1	pH 值（无量纲）	7.4（水温 14.2℃）	7.3（水温 10.7℃）
	2	色度（铂钴色度）	15	5L
	3	臭和味	无	无
	4	浑浊度（NTU）	6.7	0.5L
	5	肉眼可见物	无	无
	6	总硬度（mg/L）	988	1.16×10^3
	7	溶解性总固体（mg/L）	1.92×10^3	2.14×10^3
	8	硫酸盐（mg/L）	40.3	174
	9	氯化物（mg/L）	377	411
	10	铁（mg/L）	0.075L	0.075L
	11	锰（mg/L）	0.025L	0.025L
	12	铜（mg/L）	0.05L	0.05L
	13	锌（mg/L）	0.01L	0.01L
	14	铝（mg/L）	0.008L	0.008L
	15	挥发酚（mg/L）	0.0003L	0.0003L
	16	阴离子表面活性剂（mg/L）	0.050L	0.050L
	17	高锰酸盐指数（mg/L）	21.3	3.9
	18	氨氮（mg/L）	3.29	0.488
	19	硫化物（mg/L）	0.003L	0.003L
	20	钠（mg/L）	527	450

河南琢磨检测研究院有限公司

检测报告

NO.F010044-2

第 6 页 共 7 页

采样时间	序号	检测项目	检测结果	
			S2 溶剂库东侧	S3 固体库东侧
2026.01.12	21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	2L	2L
	22	菌落总数 (CFU/mL)	33	28
	23	亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.004	0.007
	24	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.8	0.5
	25	氰化物 (mg/L)	0.001L	0.001L
	26	氟化物 (mg/L)	0.86	0.21
	27	碘化物 (mg/L)	0.0748	0.0783
	28	汞 (mg/L)	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L
	29	砷 (mg/L)	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L
	30	硒 (mg/L)	0.0004L	0.0004L
	31	镉 (mg/L)	0.0005L	0.0005L
	32	铬 (六价) (mg/L)	0.004L	0.004L
	33	铅 (mg/L)	0.0025L	0.0025L
	34	三氯甲烷 (μ g/L)	0.02L	0.02L
	35	四氯化碳 (μ g/L)	0.03L	0.03L
	36	苯 (μ g/L)	2L	2L
	37	甲苯 (μ g/L)	2L	2L
	38	总 α 放射性(Bq/L)	4.3×10^{-2} L	4.3×10^{-2} L
	39	总 β 放射性(Bq/L)	0.017	0.077
样品状态描述			微黄、浑浊、无异味、 无浮油	无色、透明、无异味、 无浮油

备注：地下水样品检测结果低于所列方法检出限时表示为“检出限 L”。


河南琢磨检测研究院有限公司

检测报告

NO.F010044-2

第 7 页 共 7 页

附图：检测点位示意图

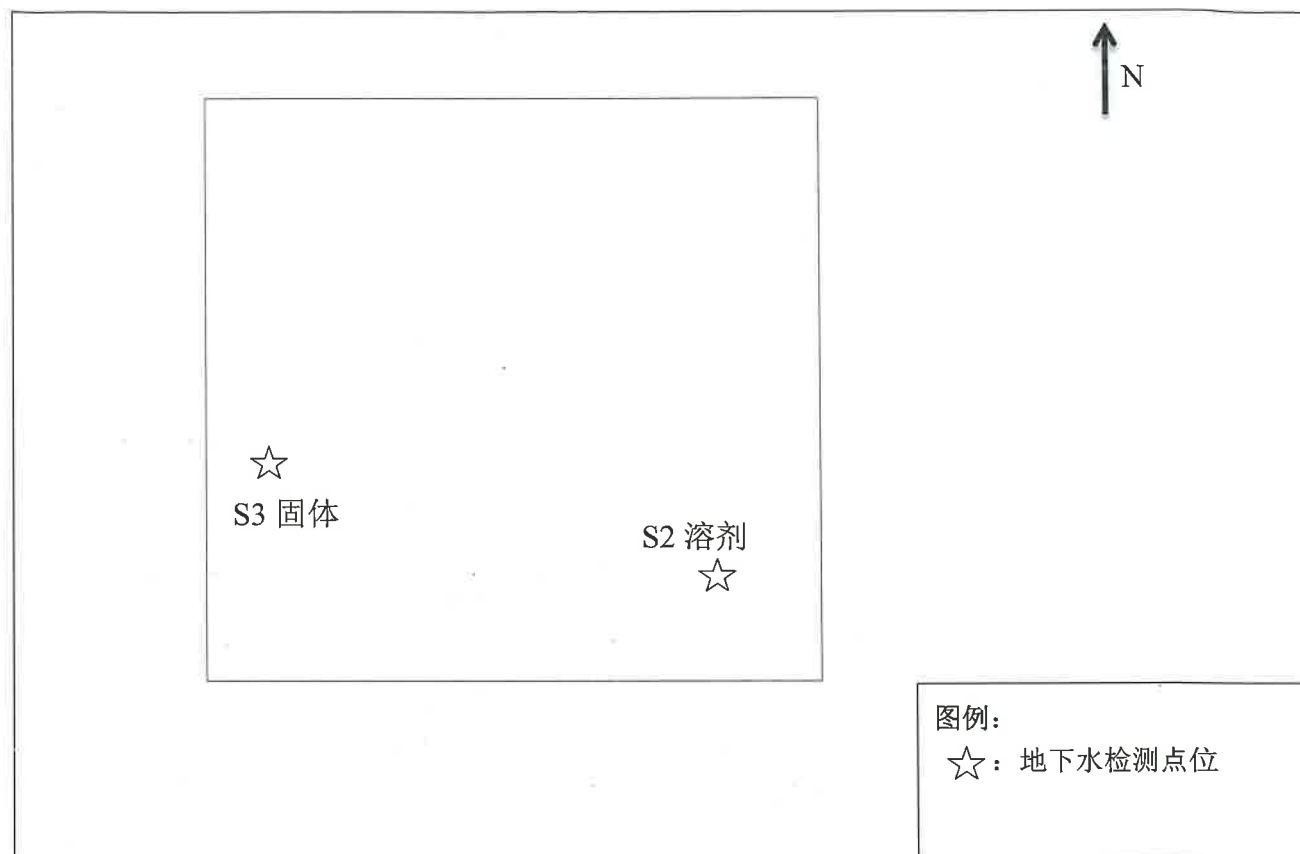

五、检测质量保证与质量控制

- 1、检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。
- 2、所有检测仪器经计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内。
- 3、严格按照相关检测技术规范进行检测。
- 4、原始记录和报告均实行三级审核制度。

编制：王菊南
日期：2026.1.22

审核：刘铭滔
日期：2026.1.22

签发：赵建利
日期：2026.1.22

河南琢磨检测研究院有限公司
(加盖检验检测专用章)

报告结束

附件：新乡市巨源生物科技有限公司现场采样照片





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 211612050345

名称: 河南琢磨检测研究院有限公司

地址: 河南省新乡市红旗区科隆大道与新东方大道交叉口新乡中德产业园43号楼202 (107以东)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



211612050345
有效期至2027年9月23日

发证日期:

2022年11月25日

有效期至:

2027年9月23日

发证机关:

河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。